



ZP-331-4/2022

Bydgoszcz, 16.08.2022 r.

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na „**Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową**”, wpłynęły pytania/wnioski:

PYTANIE 1:

Sieci zewnętrzne wg. rys. nr 5 PZT kanalizacji deszczowej SD1-Tr-D4-D5-Budynek oraz sanitarnej Tr-S4-Budynek wraz z podejściami i studniami umieszczone są w zasypce drenażu. Ich wykonanie ogranicza się do ułożenia rur i studni podczas wykonywania drenażu. W przedmiarze na wykonanie drenażu jest niejasna poz. 16 z obmiarem 41,4 m. Jest pytanie czy ona obejmuje ułożenie tych rurociągów, czy należy je ujmować w poz. 10 i 11 przedmiaru na wykonanie sieci? Analogicznie gdzie ująć studnie z przedmiotowego odcinka? W przypadku ujęcia rurociągu dn 300 w poz. 16 przedmiaru na drenaż poz. 11 przedmiaru na sieci pozostanie zerowa.

ODPOWIEDŹ:

Pytanie dotyczy dwóch branż (instalacji zewnętrznych i drenażu)

Zapytanie jest o to czy zakres tych dwóch przedmiarów się nie dubluje

Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie dubluje się


Poz.16 “drenażu” nie dotyczy samego układania rurociągów i studni (to jest w przedmiarze sanitarnym) a jedynie, zamocowanie tych przewodów w przestrzeni wykopu warstwy drenażowej i wykonanie otworów w geowłókninie.

41,4 m dotyczy pokazanego poniżej odcinka

Szczegóły o które Pan pyta zawarte są w opracowaniu OPERAT WODNOPRAWNY WYKONANIE URZĄDZEŃ WODNYCH W FORMIE DRENAŻU STABILIZUJĄCEGO w tym np. rys którego fragment dołączam.



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

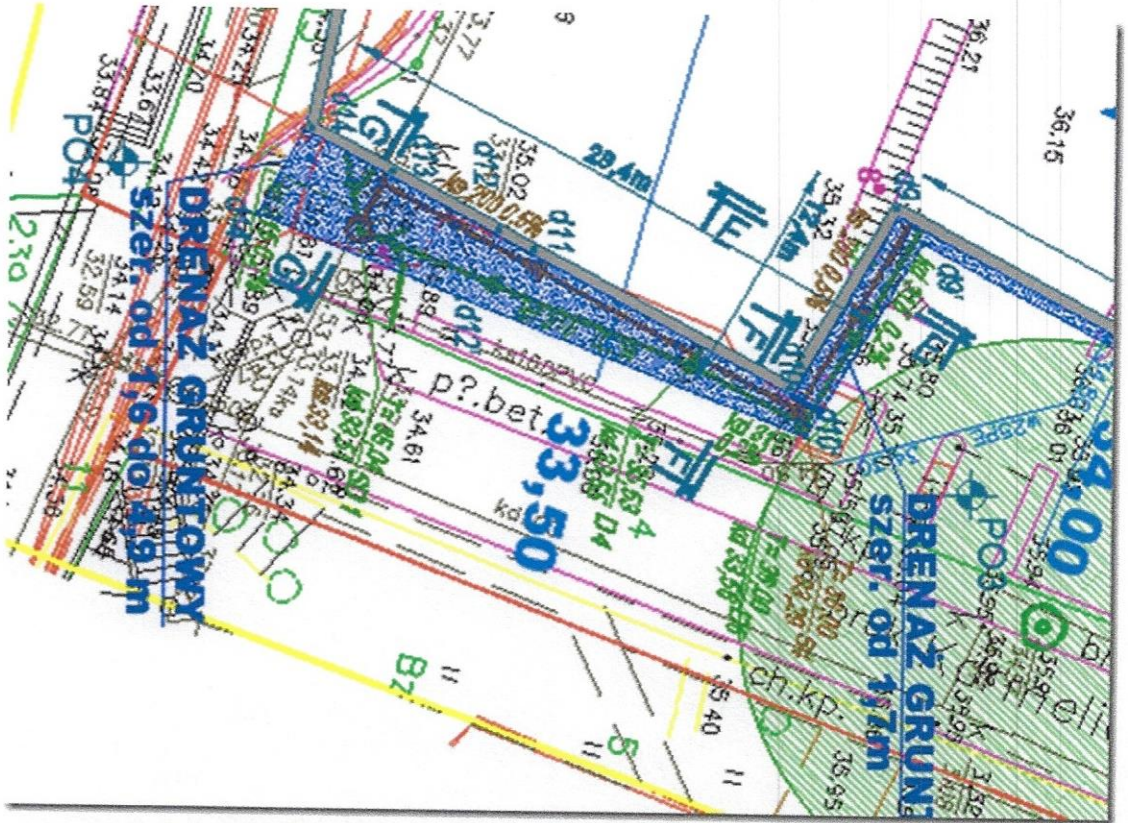

W zastępstwie dyrektora
Opery Nova w Bydgoszczy
Paweł Wójtowski